

# «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΑ 1000» | Β' ΦΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

**ΣΚΟΠΟΣ:** Η προώθηση της ηλεκτροκίνησης, μέσω της ανάπτυξης ενός εκτεταμένου δικτύου σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

**ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:** Φυσικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, Νομικά πρόσωπα (π.χ. εταιρείες, σωματεία, ιδρύματα, ομοσπονδίες), Μη-κυβερνητικοί οργανισμοί, Νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές χώρου στάθμευσης για δημόσια χρήση και δραστηριοποιούνται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξαιρούνται Φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα και Νομικές οντότητες που στοχεύουν σε ιδιωτική χρήση του σταθμού επαναφόρτισης.

**ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:** Χώροι στάθμευσης για δημόσια χρήση (π.χ. δημοτικοί και κοινοτικοί χώροι στάθμευσης), ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης (π.χ. χώροι στάθμευσης πολυκαταστημάτων, ξενοδοχείων, υπεραγορών, τραπεζών, ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, εμπορικών κέντρων κ.ά.), χώροι πρατηρίων πετρελαιοειδών, χώροι σταθμών επαναφόρτισης, παρόδιες θέσεις στάθμευσης (παρά την οδό ή κατά μήκος του οδοστρώματος).

**ΤΥΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:** Κατηγορία 1 - AC (Εναλλασσόμενου Ρεύματος) και Κατηγορία 2 - DC (Συνεχούς Ρεύματος)

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** € 2.500.000 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Next Generation EU. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου Χορηγιών ανέρχεται στα € 3.742.311

**ΤΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ:** Το κόστος για την αγορά του σταθμού επαναφόρτισης και την εκπόνηση ηλεκτρολογικής μελέτης για την εγκατάστασή του, η εγκατάστασή του, η σύνδεσή του με το δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού, οι απαραίτητες οικοδομικές εργασίες για την εγκατάστασή του, ο απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισμός για τη λειτουργία του, η σχετική σήμανση του σημείου και το κόστος για την τοποθέτησή της.

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ:** Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης διαφέρει ανά κατηγορία επένδυσης/τύπο φορτιστή. Στο ποσό αυτό εφαρμόζεται η μέγιστη ένταση ενίσχυσης, που κυμαίνεται από 20% έως και 45%, με βάση τον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά Κατηγορία. Δείτε τον σχετικό πίνακα στο πίσω μέρος αυτού του έντυπου και αναλυτικότερα στη σελίδα 9 του Οδηγού του Σχεδίου.

**ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΚΙΟΥΧΟ:** Κάθε Δυνητικός Δικαιούχος δύναται να λάβει χορηγία για οκτώ σταθμούς επαναφόρτισης ανά επαρχία, με μέγιστο αριθμό τους είκοσι σε όλη την Κύπρο, με εξαίρεση τις Τοπικές Αρχές, οι οποίες μπορούν να λάβουν χορηγία για να τοποθετήσουν μέχρι και δεκαπέντε σταθμούς εντός της επικράτειάς τους.


**ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:** <https://ev1000.cea.org.cy/>

**ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:** [info@ev1000.cea.org.cy](mailto:info@ev1000.cea.org.cy)

**Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:** 30 Σεπτεμβρίου 2024

**Αιτήσεις γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά.**

Οι πληροφορίες που αναγράφονται στο παρόν έντυπο είναι συνοπτικές. Για την αναλυτική περιγραφή, αντρέξετε στον Οδηγό του Σχεδίου.

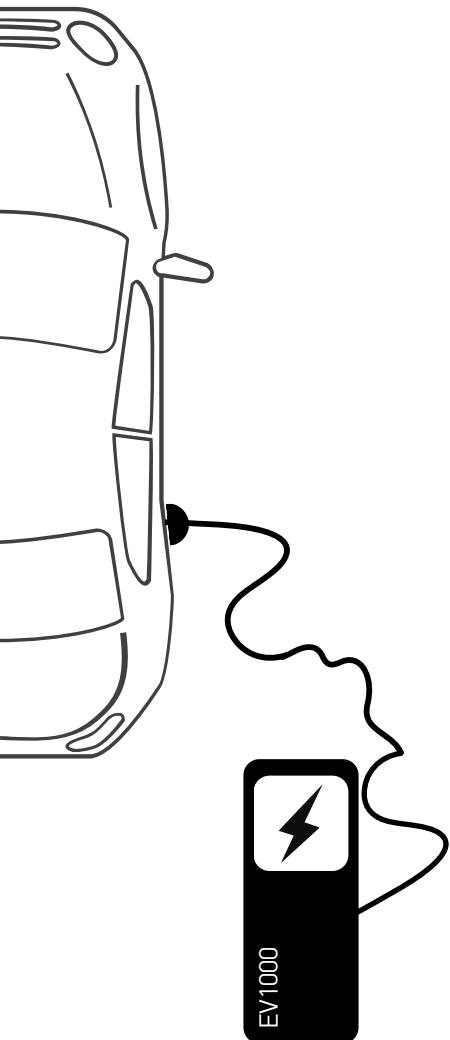

Κατηγορία	Συνολικός Μέγιστος Αριθμός Σταθμών Επαναφόρτισης στη Β' Φάση του Σχεδίου	Υποκατηγορία	Μέγιστη Ισχύς Εξόδου	Μέγιστο Ποσό Επιλέξιμων Δαπανών	Ένταση Ενίσχυσης βάσει Τύπου Επιχειρήσης	Ορισμός σύμφωνα με τον Νόμο Ν.59(Ι)/2017
Κατηγορία 1 - AC (Εναλλασσόμενου Ρεύματος)*	100	Σταθμός επαναφόρτισης ο οποίος διαθέτει τουλάχιστον ένα σημείο μονοφασικής επαναφόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος	$3,7\text{kW} < P < 7,4\text{kW}$	€ 3,000 / Σταθμό επαναφόρτισης	<b>Μεγάλη:</b> 20% <b>Μεσαία:</b> 30% <b>Μικρή:</b> 40% <b>Τοπική Αρχή:</b> 20% <b>Φυσικό Πρόσωπο:</b> 20%-40%	Σημείο επαναφόρτισης κανονικής ισχύος
	500	Σταθμός επαναφόρτισης ο οποίος διαθέτει τουλάχιστον ένα σημείο τριφασικής επαναφόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος	$7,4\text{kW} \leq P \leq 22\text{kW}$	€ 5,000 / Σταθμό επαναφόρτισης		
	50	Το ίδιο με πιο πάνω	$P > 22\text{kW}$	€ 6,000 / Σταθμό επαναφόρτισης		
Κατηγορία 2 - DC (Συνεχούς Ρεύματος)	100	Σταθμός επαναφόρτισης ο οποίος διαθέτει τουλάχιστον ένα σημείο επαναφόρτισης συνεχούς ρεύματος	$P < 50\text{kW}$	€ 20,000 / Σταθμό επαναφόρτισης		Σημείο επαναφόρτισης υψηλής ισχύος
	30	Το ίδιο με πιο πάνω	$50\text{kW} \leq P < 150\text{kW}$	€ 70,000 / Σταθμό επαναφόρτισης		
	20	Το ίδιο με πιο πάνω	$150\text{kW} \leq P < 350\text{kW}$	€ 100,000 / Σταθμό επαναφόρτισης		

\* Στους σταθμούς επαναφόρτισης Κατηγορίας 1 - AC (Εναλλασσόμενου ρεύματος), που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα σημεία επαναφόρτισης και διαθέτουν ταυτόχρονη επαναφόρτιση πέραν του ενός ηλεκτρικού οχήματος τη φορά, το μέγιστο ποσό επιλέξιμων δαπανών θα αυξάνεται κατά 50%, ανεξάρτητα από την ισχύ εξόδου των εν λόγω σημείων.